



美濃園からのお願い

美濃園から施設の火災事故を防ぐために住民の皆さんへのお願い

火災事故を防ぐために

旧来からの施設では年に数回ごみが原因と思われる火災事故が発生しています。

幸いにも大きな被害にはなっておりませんが、過去には施設を停止しなくてはならず住民の皆さんにご迷惑をおかけしたこともあります。

原因は、

- 中にガスが残ったカセットボンベやスプレー缶
- リチウムイオン電池などの充電式電池を含む小型家電などと思われます。



カセットボンベ、スプレー缶等は内容物を完全に使い切ってから廃棄してください。

充電式電池を内蔵する小型家電につきましては取り外し可能なものは家電量販店等へ処理を依頼し、取外せないものは各市町の指示に従って廃棄してください。(詳しくはお住いの市町のごみカレンダー・ごみ分別ガイドブック、ホームページ等を確認してください。)皆さんのご協力をよろしくお願いします。

施設を安全に使い続けるために

リチウムイオン電池以外にも、不燃・粗大ごみやカンごみへ混入している不適物(収集不可のもの)も多々見られます。




不適物は機械にとって大きな負担となりその寿命を縮めてしまい、機械の破損に直結します。機械が破損すると修理に多額の費用と時間がかかり施設が長期間使えなくなります。そのため、皆さんにより多くの負担をお願いしなければなりません。住民の皆さんにお願いです。ごみを出す前にもう一度分別がきちんと出来ているか確認してください。そうすることで施設の運転は安全で安心なものになります。不適物についてはお住いの市町のごみカレンダー・ごみ分別ガイドブックを確認頂き、収集不可のものはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ

香芝・王寺環境サービス株式会社

〒639-0261 奈良県香芝市尼寺 615 番地

TEL : 0745-51-0570 / FAX : 0745-51-0576

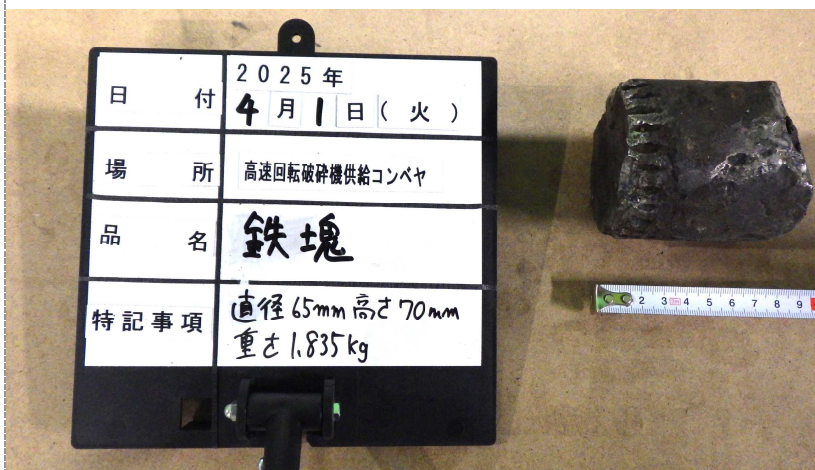

①不適物

2025年

4月1日

鉄塊

高速回転破砕機に侵入




①リチウムイオン電池
2025年
5月2日
炎検知作動
一斉散水作動



②リチウムイオン電池
2025年
5月12日
炎検知作動
一斉散水作動




③リチウムイオン電池
2025年
5月13日
炎検知作動 なし
一斉散水作動 なし

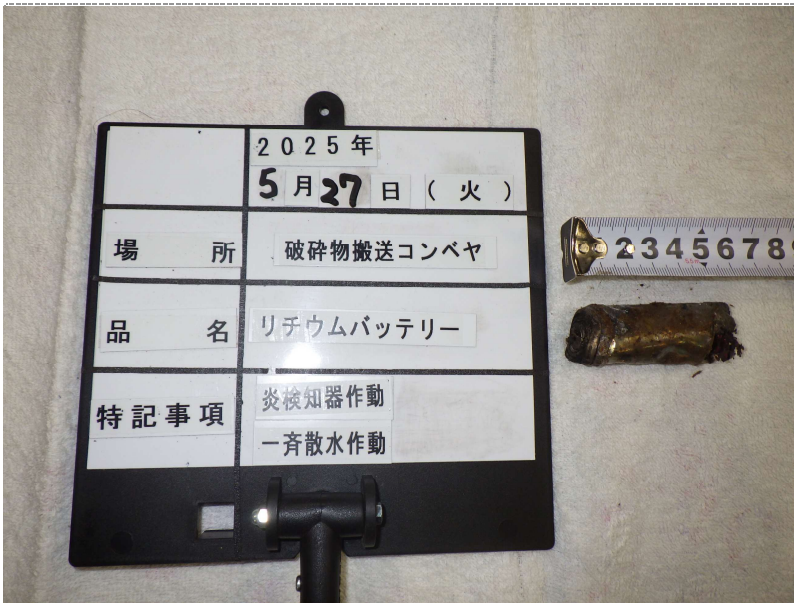


④リチウムイオン電池
2025年
5月27日
炎検知作動
一斉散水作動



⑤リチウムイオン電池
2025年
5月29日
炎検知作動 なし
一斉散水作動 なし

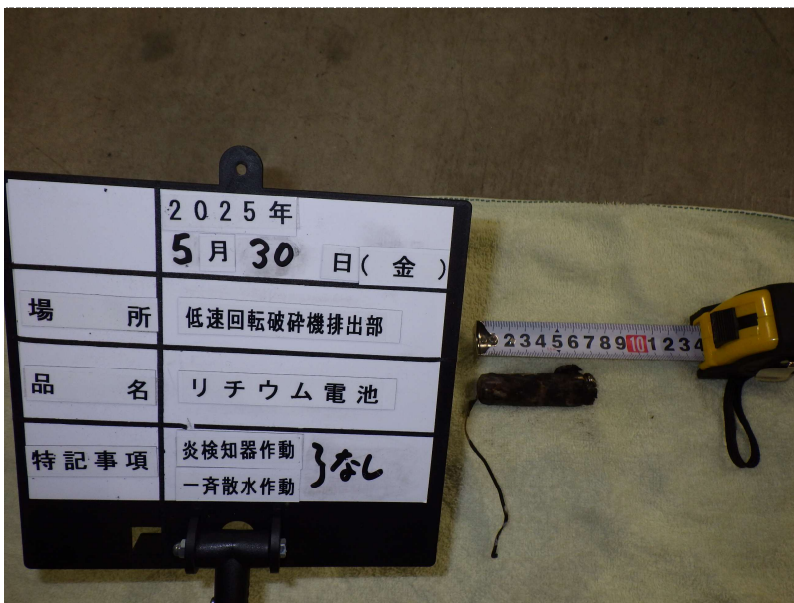

⑥リチウムイオン電池
2025年
5月30日
炎検知作動 なし
一斉散水作動 なし

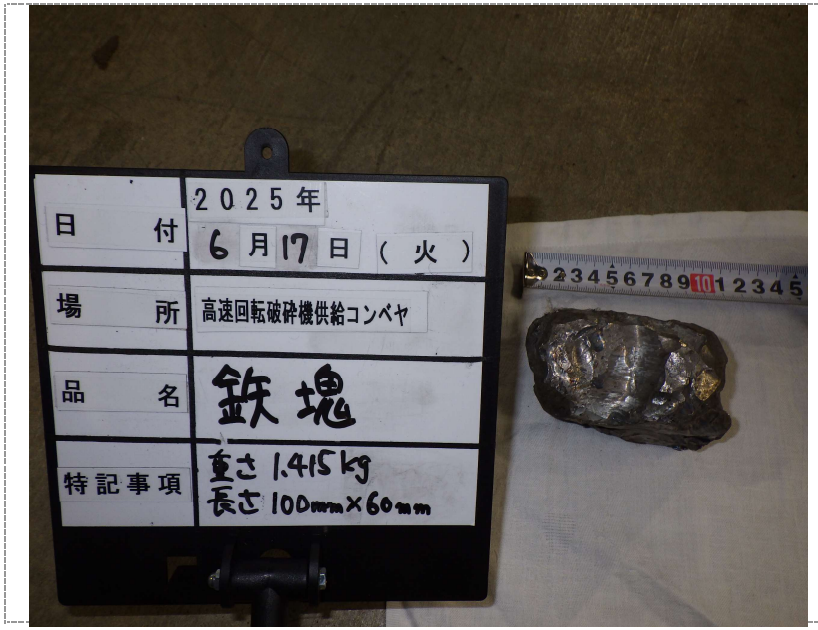

①不適物
2025年
6月17日
鉄塊
高速回転破砕機に侵入



②不適物
2025年
6月19日
消火器
午前中の搬入ごみを展開検査したところ
、紙製の米袋の中に布で巻かれた状態で発見



③不適物
2025年
6月27日
発煙筒